

照明器具仕様

器具取付凡例
器具取付凡例

(A) ①

A42

A41B

(1) 埋込灯

(1) X2 (3) X4 ランプ規格

埋込形式

壁 埋込型 (5)

壁名 (7)

(6)

(1) 器具形式 — ① 型式 (A~Z, a~z)

(2) ランプ規格

(3) ランプ本体

(4) 器具形式

FL40W2

FL40W2 (電池内蔵型 25%)

FL40W2-42, FD27W-31 (埋込灯、HIDの場合はランプ本体も記入)

60W-E (白熱灯、ダウンライトの場合は本体名略)

ただし、調光器、非常灯用器具はX-Zで識別する。

②: 非常照明 (電池内蔵型) ③: 防湿形

④: 非常照明 (電線管埋込型) ⑤: パイプ式

⑥: VDT対応器具 (クラスI, クラスIIを特記) ⑦: ガード付

⑧: クリーンルーム用器具 (クラスを特記) ⑨: クォールウォッシュ

⑩: 防水形 ⑪: 異形式

⑫: 防熱形

⑬: 調光用対応型

⑭: 安定器別型

(5) 壁 埋込入側

(6) 器具上付仕

器具

(7) 壁名 — 主に使用する壁名を記入 (省略可)

ランプ規格

● 白熱

● 埋込灯 FL: 埋 込 FC: サークライン H4: H41型

 FD: プリッジ型 (4本管) FP: プリッジ型 (2本管) FM: プリッジ型 (4本平行型)

● HID

水銀灯 H: クリア HF: フロスト

メタルハライド灯 M: クリア MF: フロスト HQ1: コンパクト

高圧ナトリウム灯 N: クリア NF: フロスト

● ハロゲン J:

器具仕上げ

① 鋼板 ② アクリ (乳白) ③ ポリカーボネイト (乳白)

④ アルミ板 ⑤ アクリ (プリズム) ⑥ ガラス (透明)

⑦ ステンレス製 ⑧ アクリ (透明) ⑨ ガラス (乳白)

⑩ 白木板 ⑪

共通事項 (●印を本工事に適用する)

項 目	白熱灯	蛍 光 灯		HID灯	備 考
		40W未満	40W以上		
器具電圧	100V	●	●		
	110V	●			
	200V			●	
光源色	白色	●	●		
	グロースタート	●			
安定器	リプレースタート		●		

● 非常用照明、誘導灯は蓄電池を使用する。

● 材質、仕上げは特記なきはメーカー標準品とする。

● 表頭に記入されたる 値は同等品を示す。

● 寸法、色等の決定があるものは型図に示す。

● 埋込灯等の取付部径は1.0メートルの取付部径に、埋込部径を欠すこと。(FL40W1型以上)

参考圖面①

[照明器具姿図番号表]

 $(1/2)$


照	明	器	具	姿	圖	一	覽	表
---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

参考図面①

[照明器具姿図番号表]


 $(2/2)$

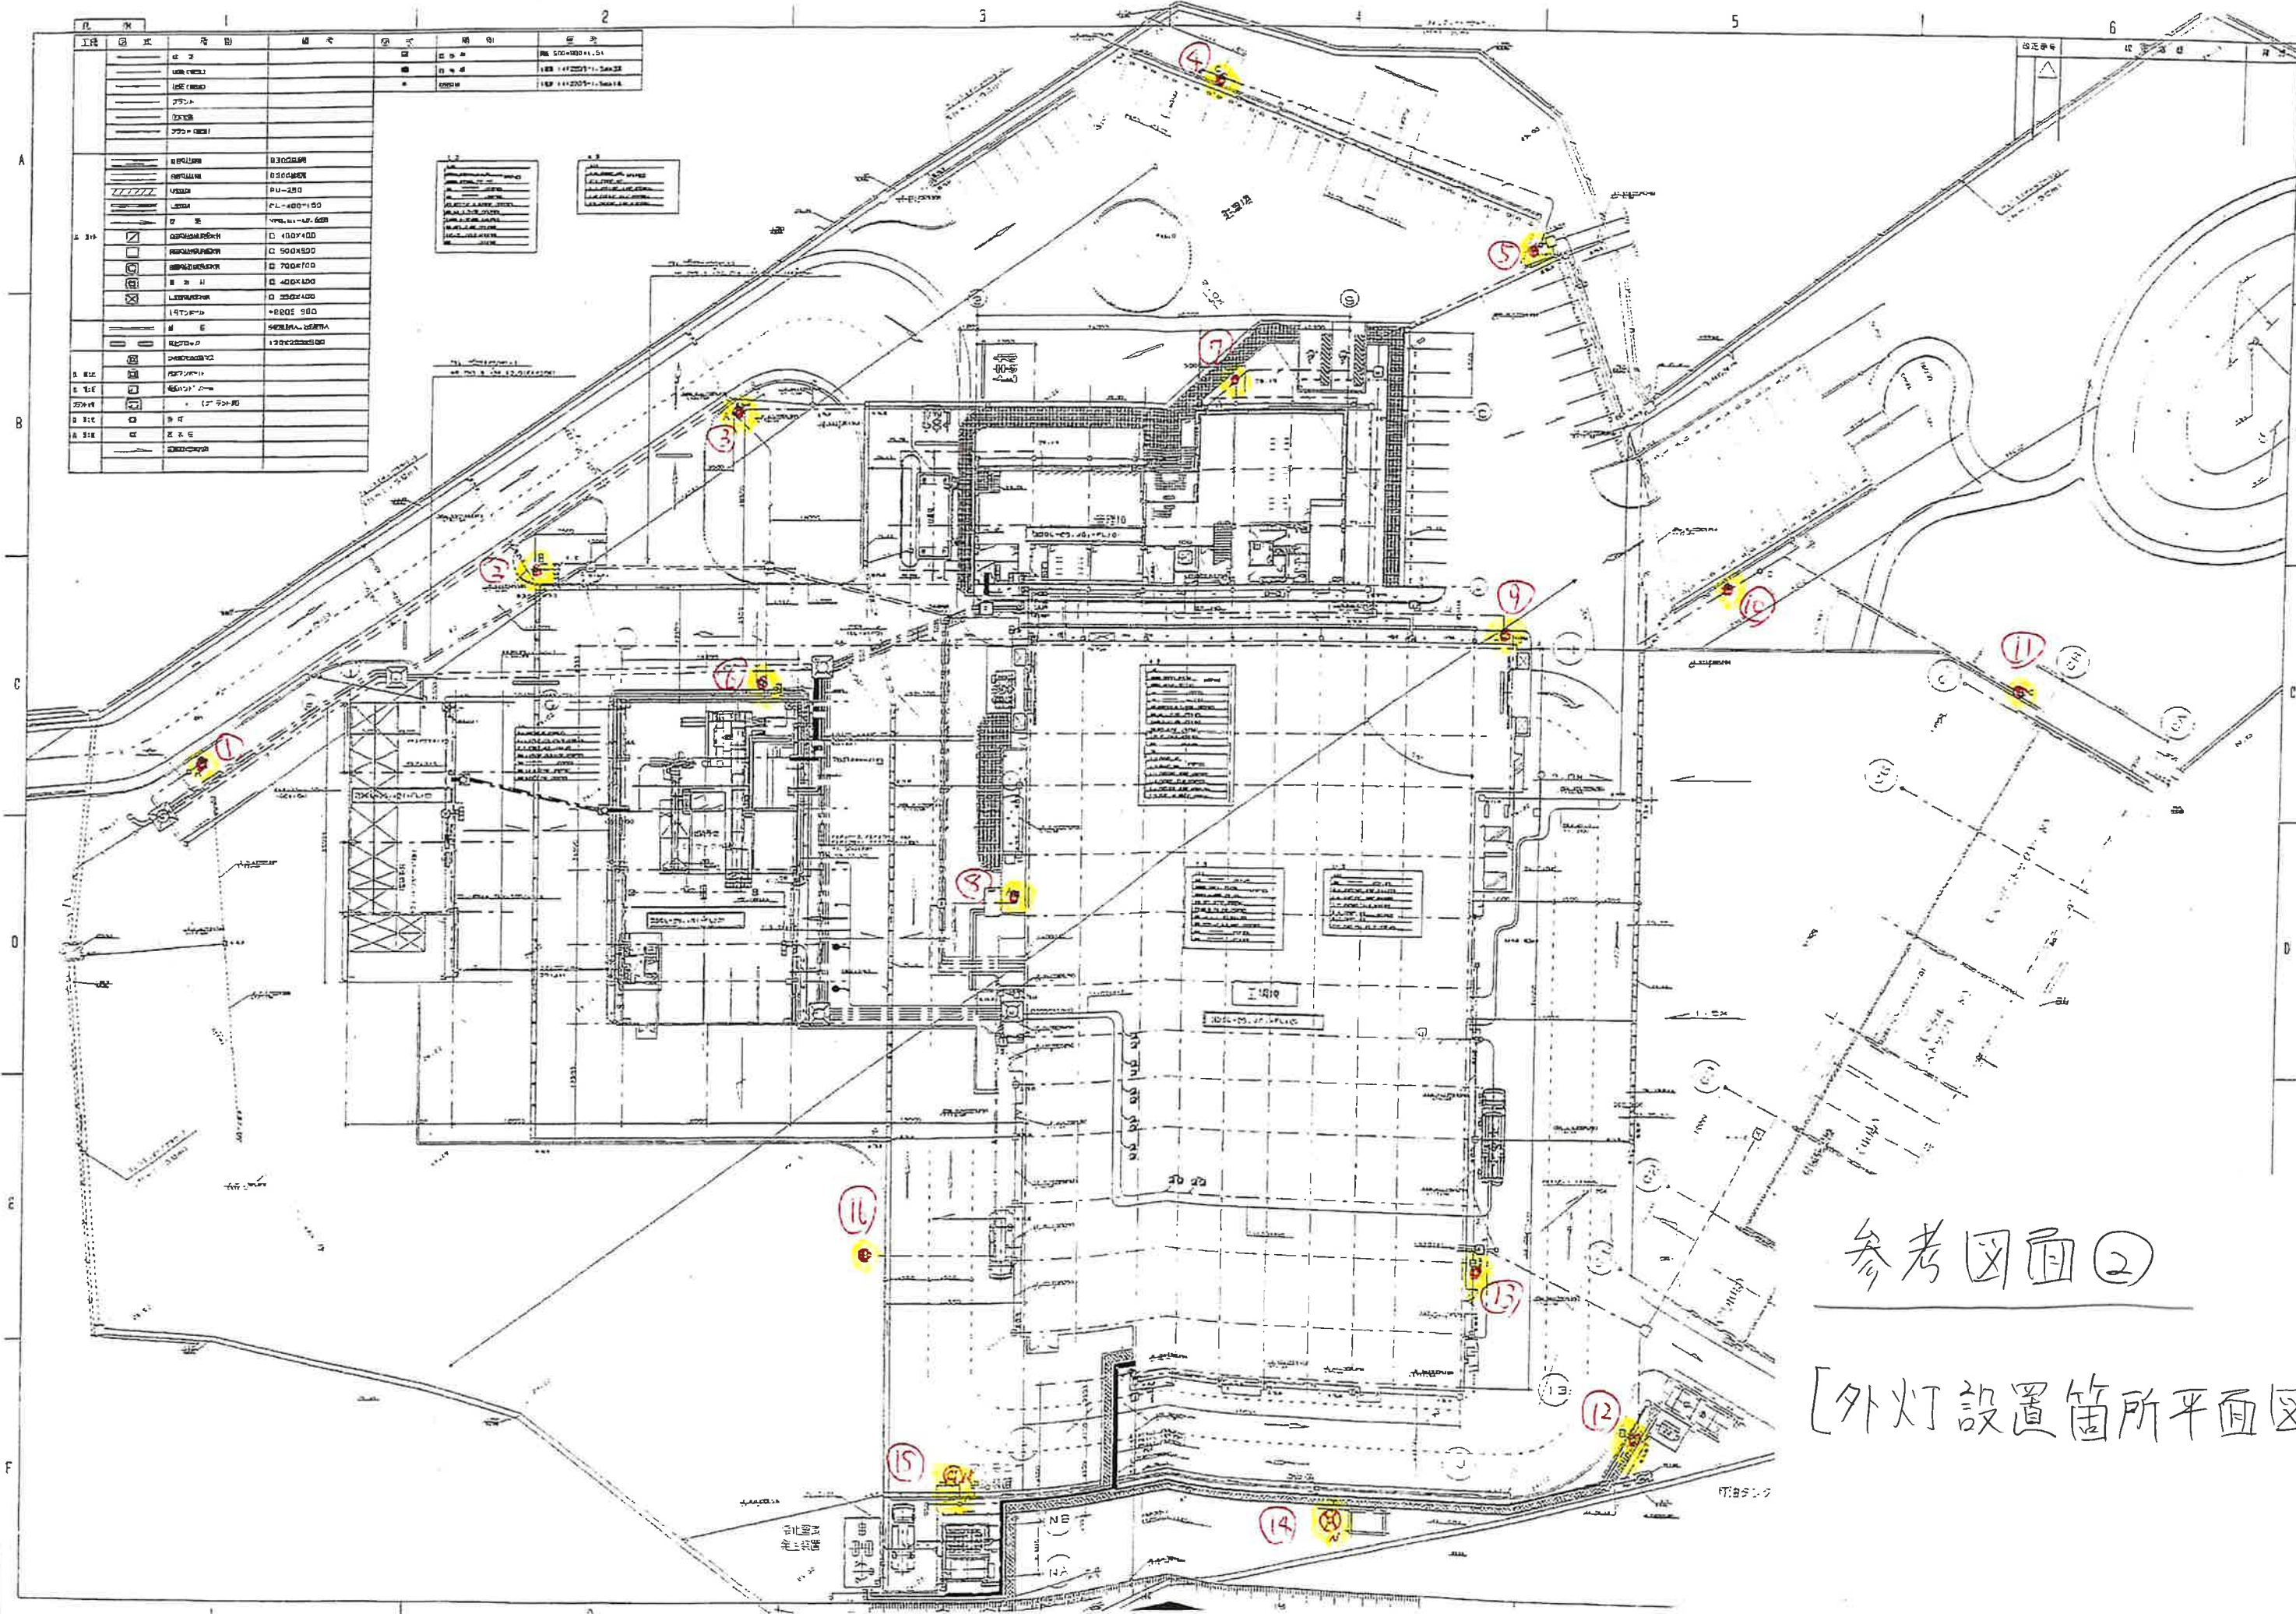



③ 田 区 井 井

[11月17日棟1階平面図] (1/2)

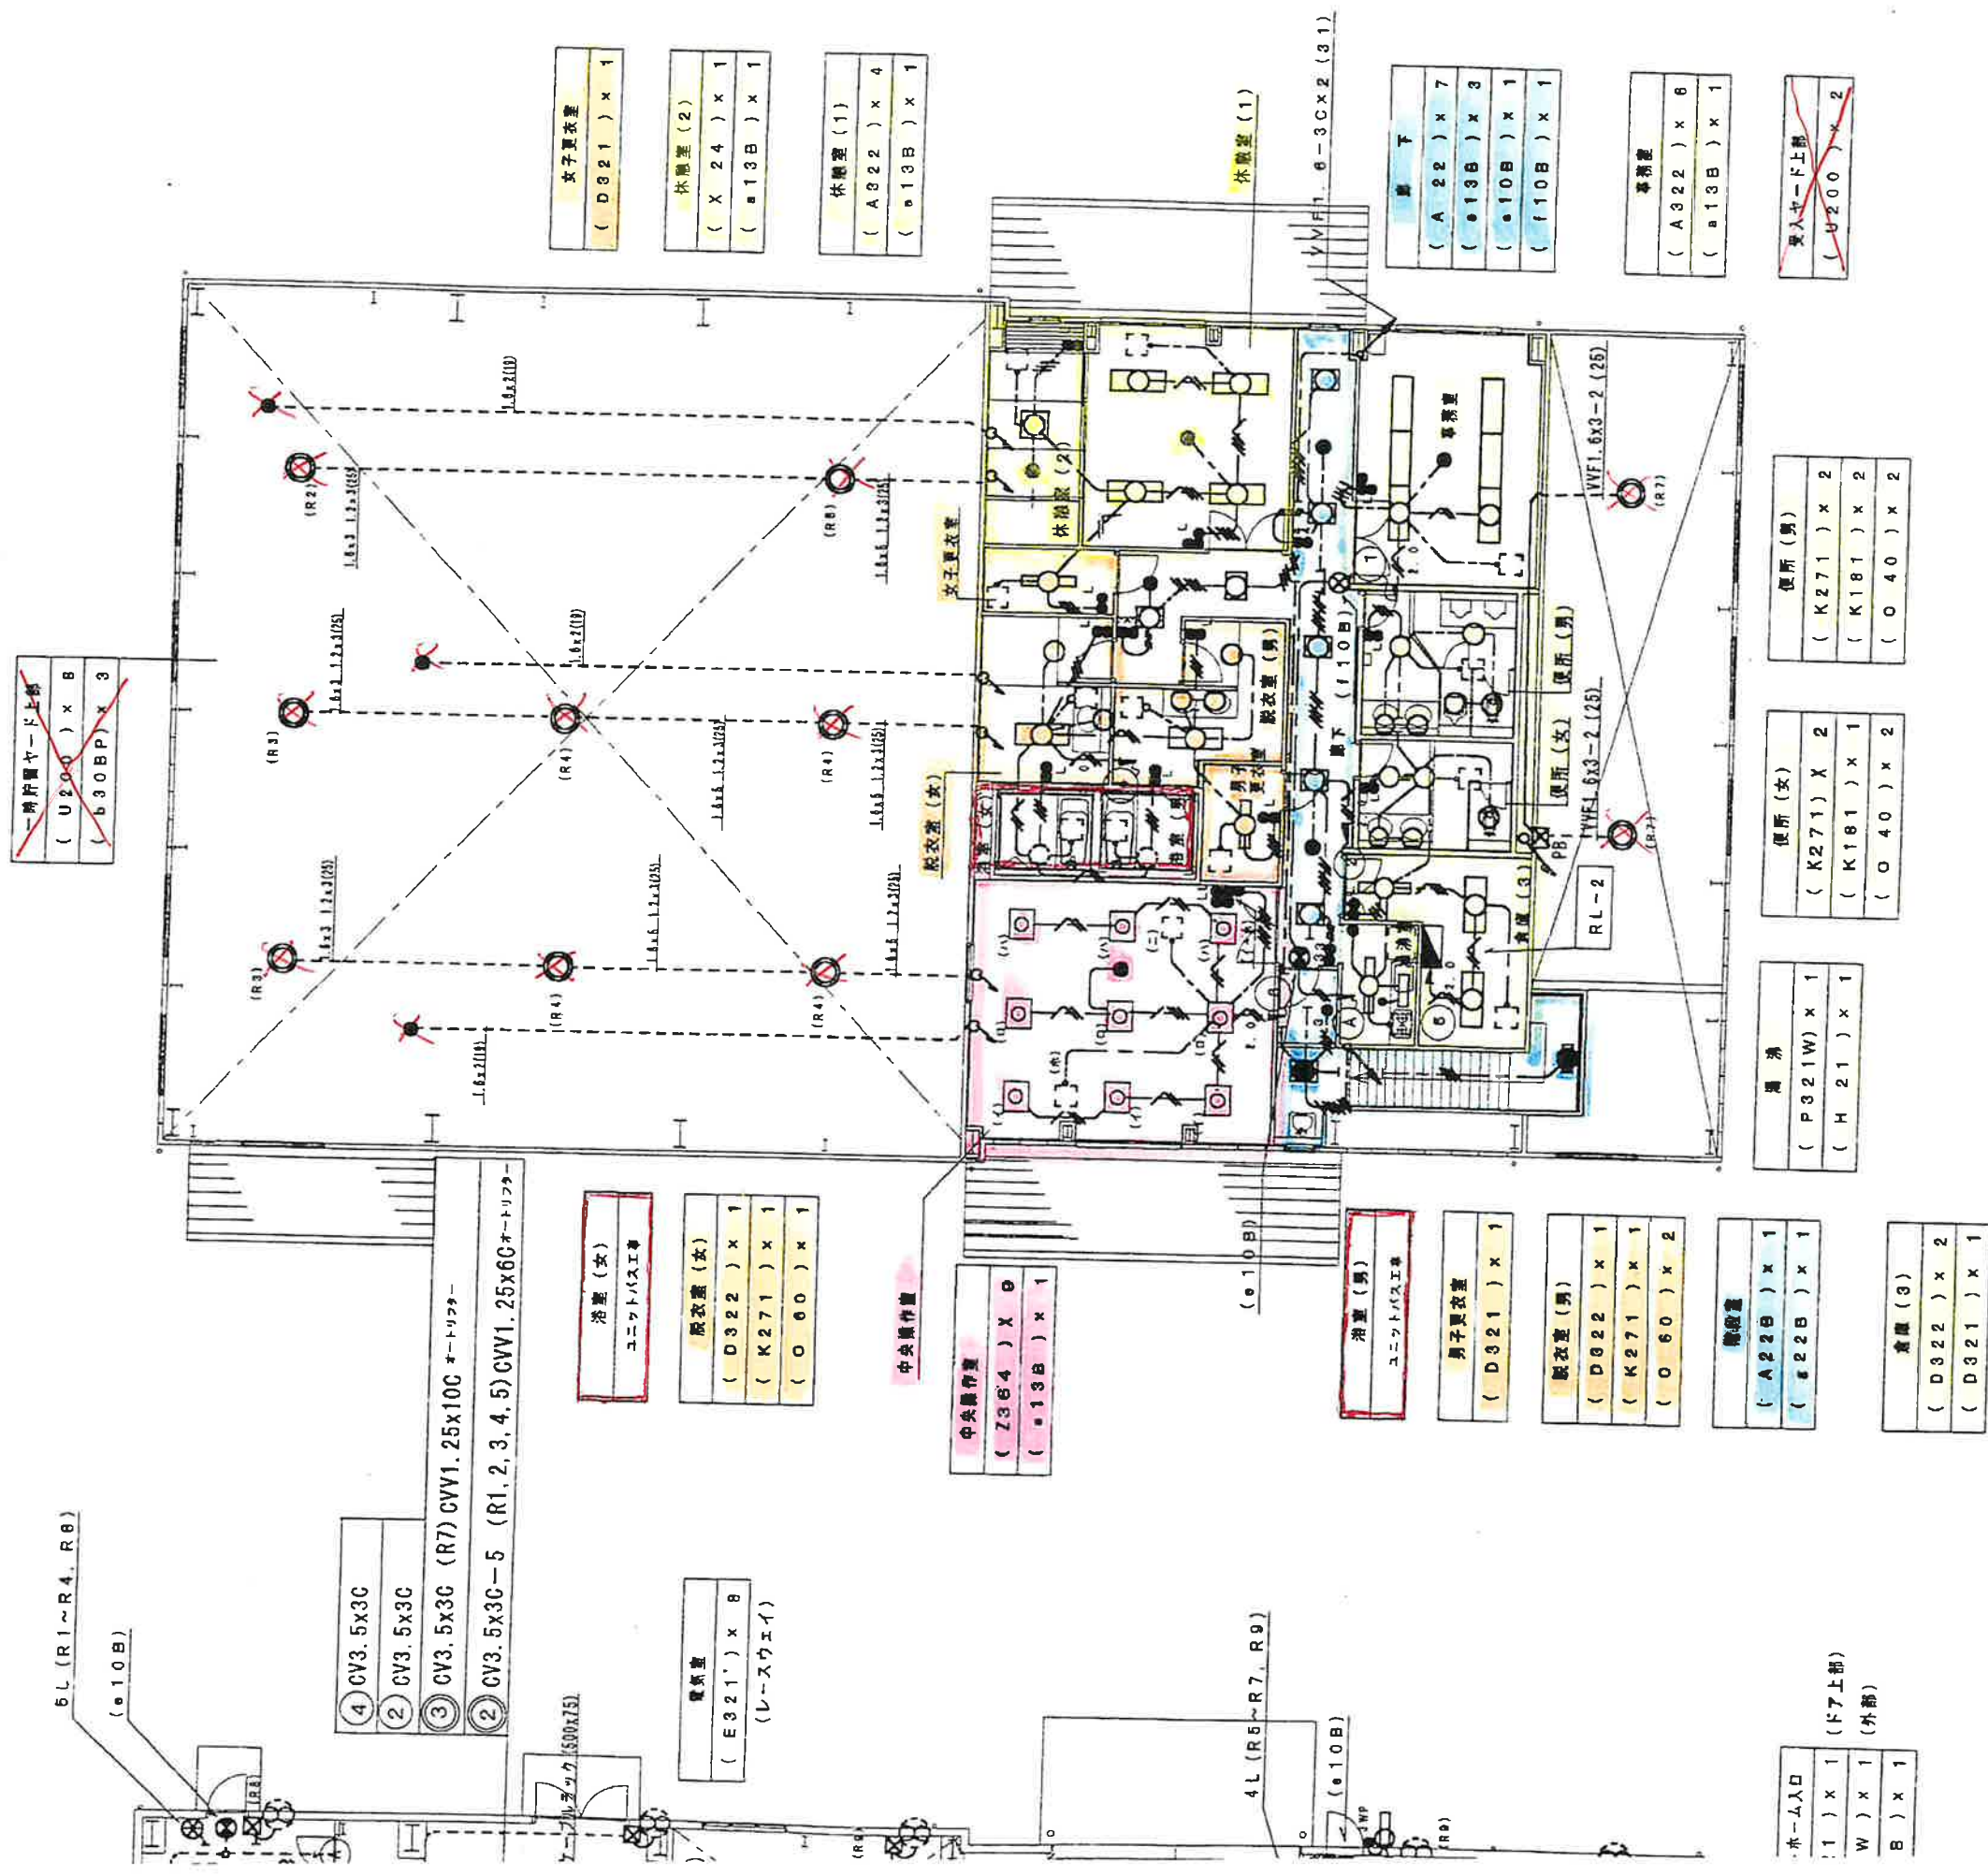

リサイクル棟 2階平面図 S:1/150


3
1
5
5

[11] サイクル棟 2 階平面図 $(2\frac{1}{2})$

(O 40) × 2
便所 (男)
(K 271) × 3
(K 181) × 2
(O 40) × 2

2階平面図 S:1/150

誘導灯回路	VVF1.6
信号回路	HP 1.2
煙感知器回路	AE 1.2
リモコン回路	AE 0.0

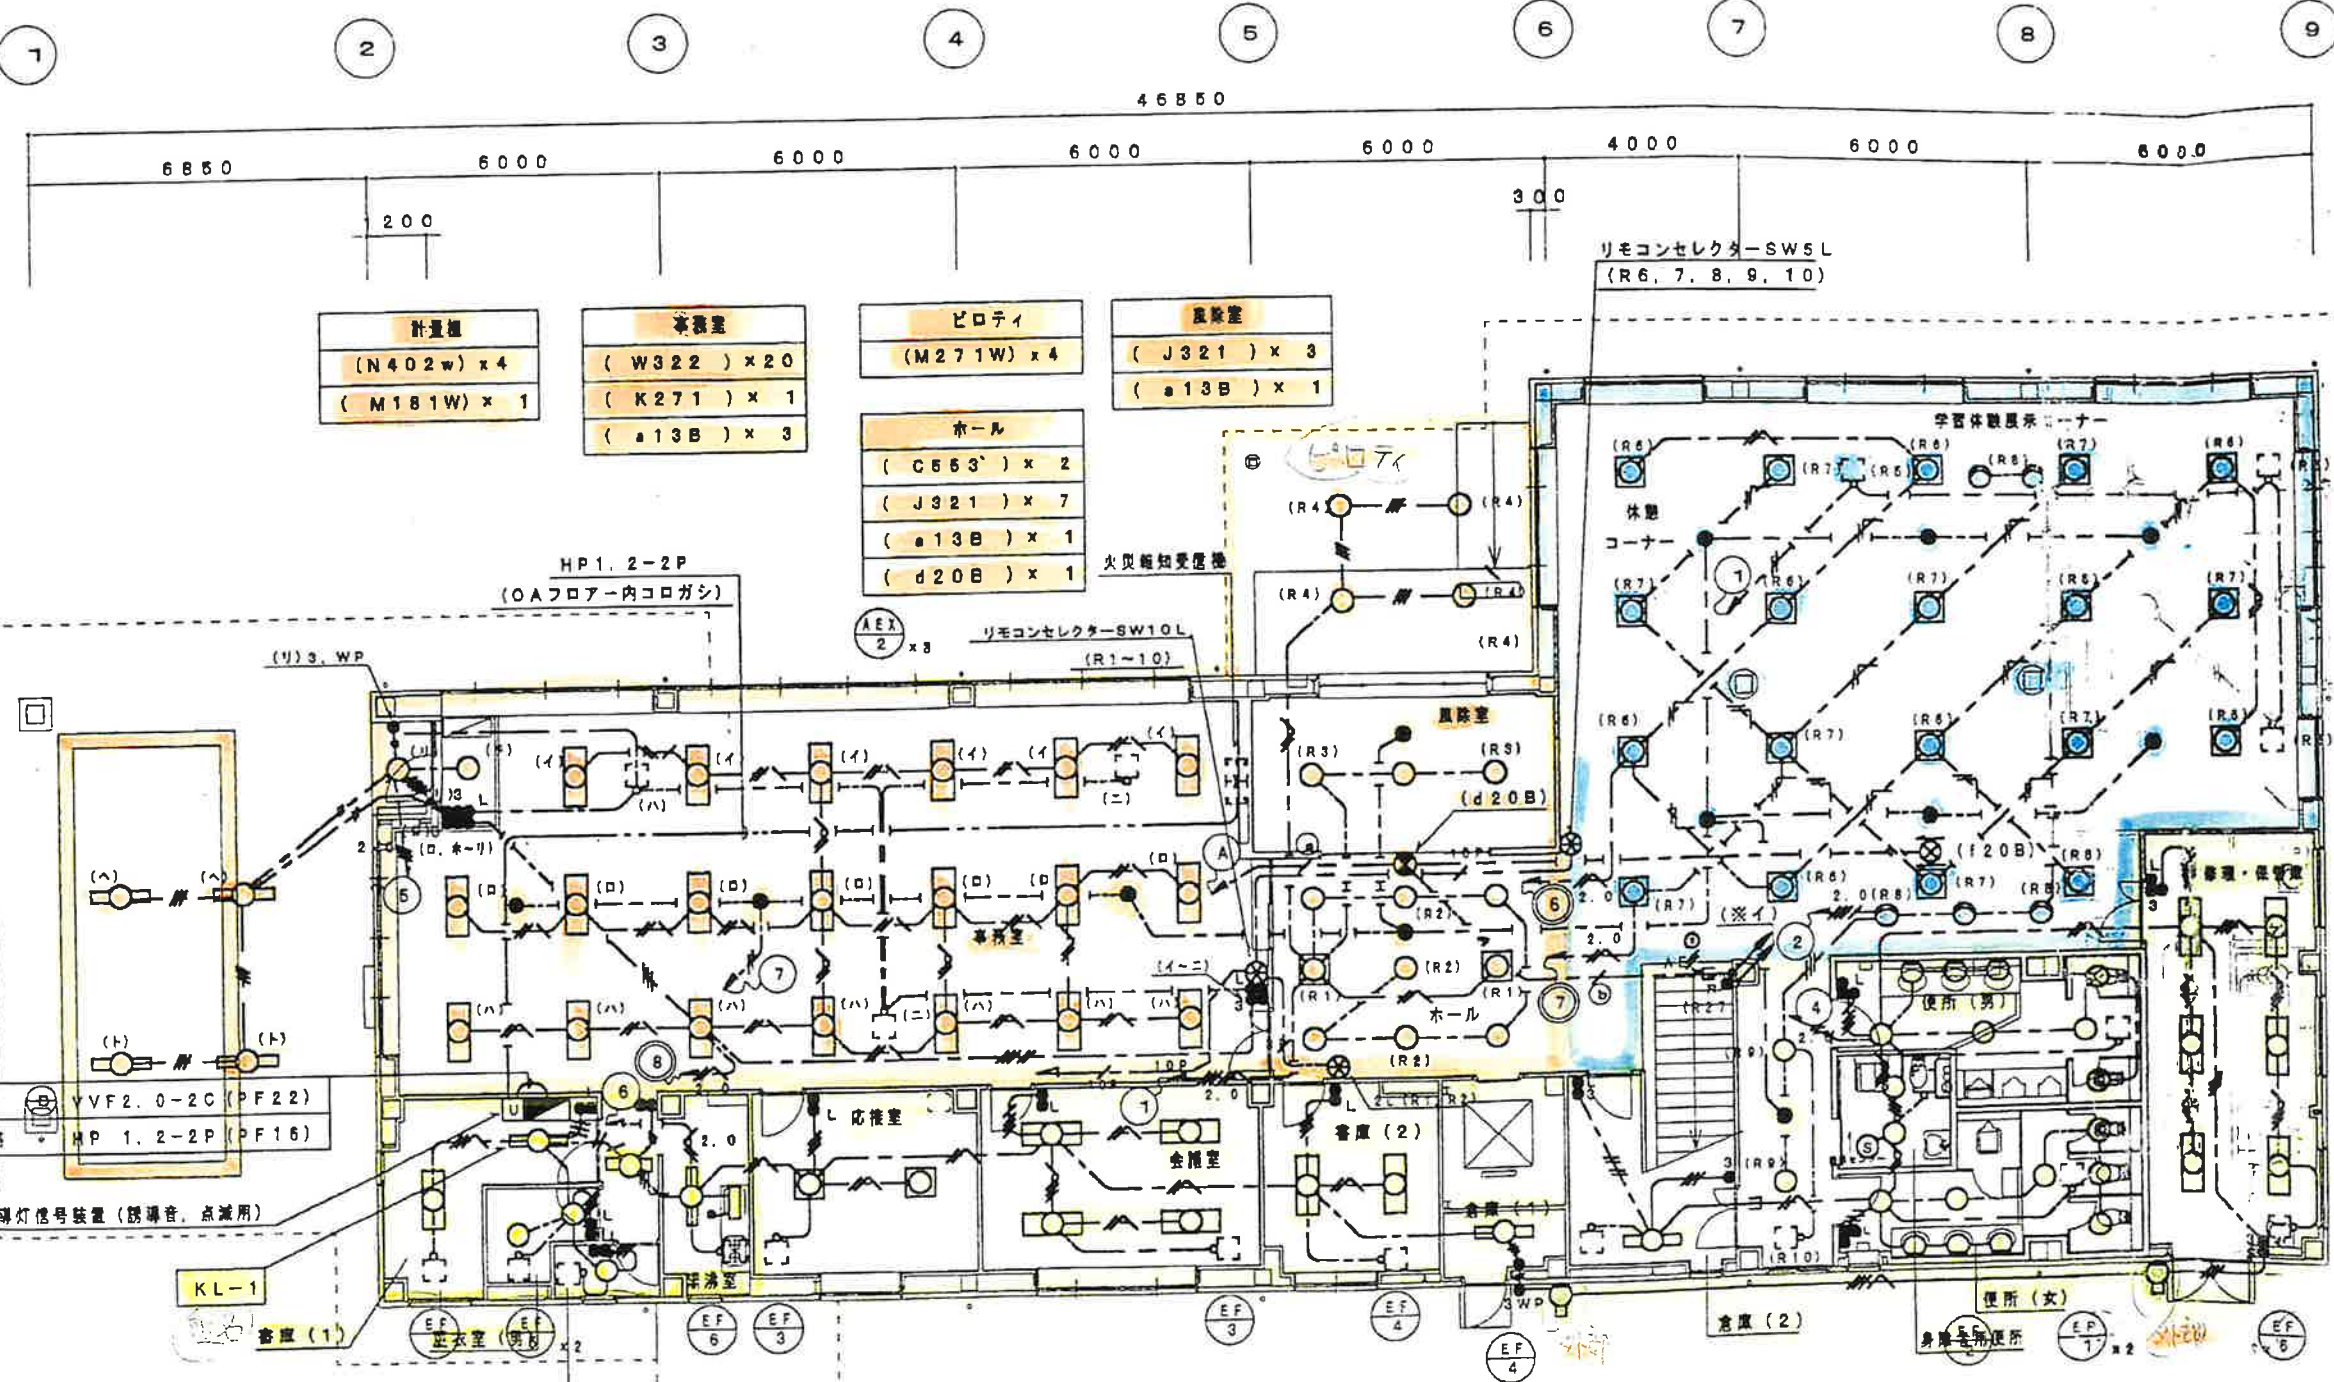

休憩コーナー 学習体験展示コーナー
(C 553) × 1
(L 90) × 5
(a 13B) × 6
(f 20B) × 1

修理、保管
(D 322) × 6

便所 (男)
(K 271) × 3
(K 181) × 2
(O 40) × 3

便所 (女)
(K 271) × 3
(K 181) × 3
(O 40) × 3

外部
(I 21W) × 2

身障者用便所
(K 271) × 2

倉庫 (1)
(D 321) × 1
(D 322) × 1

更衣室 (男)
(K 271) × 2

通路
(D 22) × 1

応接室
(B 323) × 2

会議室
(A 322) × 4

倉庫 (2)
(D 322) × 2

倉庫 (1)
(D 321) × 1

倉庫 (2)
(D 321) × 1

通廊
(K 271) × 2
(a 13B) × 1

更衣室 (女)
(K 271) × 1

湯沸室
(P 321W) × 1
(H 21) × 1

参考図面④

[管理棟1階平面図]
(1/2)

